W6

Ø100 50 m³/h 100

+5,40

4%

+4,80

+3,98

+4,13

4%

4%

+3,98

5,4%

W5

Ø100 50 m³/h 100

+4,50

4%

5,4%

+4,80

+4,80

W4

Ø100 50 m³/h 100

+4,50

C

D

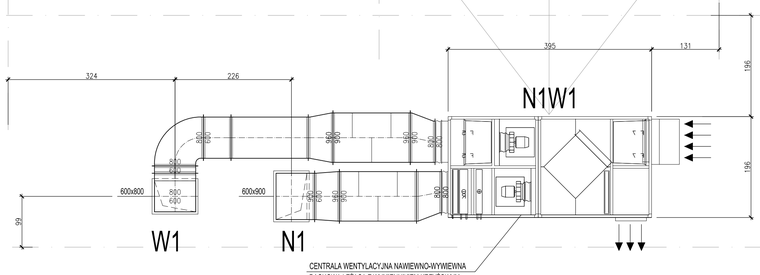

CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA
DACHOWA LEŻĄCA Z WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM
Vn= 6.740m3/h, dp=350Pa
Vw=5.940m3/h, dp=350Pa
WYMIENNIK KRZYŻOWY η=79%
NAGRZEWNICA WODNA tz/tp=40/30°C, Qg=29,1kW
(GLIKOL ETYLENOWY 35%)
CHŁODNICA FREONOWA 2-SEKCYJNA, R410a, Qchł=32kW
WENTYLATOR NAWIEWNY, Nel=3,0kW, (U=3x400V)
WENTYLATOR WYWIEWNY, Nel=2,2kW, (U=3x400V)
FILTRY KIESZENIOWE EU5
m=1041kg

G

Ø160 60 m³/h 160

W2

Ø160

WENTYLATOR DACHOWY
Vw=250m3/h, dp=80Pa
U=230V, Nel=54W,I=0,23A

3%

W3

Ø160

WENTYLATOR DACHOWY
Vw=250m3/h, dp=80Pa
U=230V, Nel=54W,I=0,23A

+4,50

+4,80

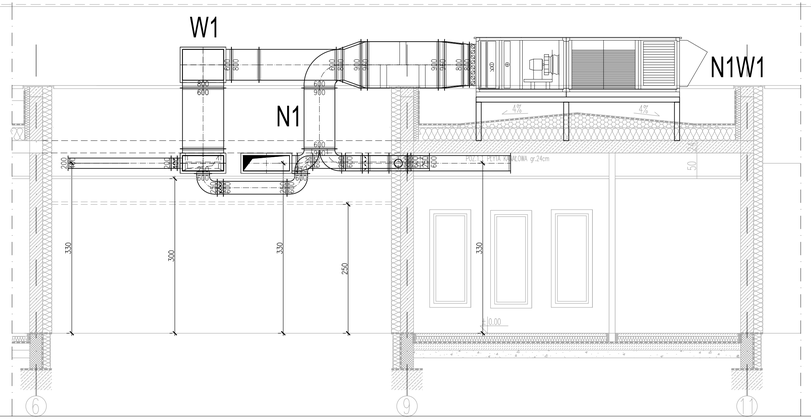

ARCHITEKTONICZNA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ DROŻDŻYŃSKI
ul.Konińska 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57

INWESTOR:	Urząd Miasta Białogard, ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard		
TEMAT:	Żłobek Miejski w Białogardzie, ul. Stomma, dz.nr 279/8		
	RZUT DACHU, PRZEKRÓJ . INSTALACJA WENT. MECH.		
	SPECJALNOŚĆ / NR UPRAWNIEŃ	BIURO PO	
AUTOR:	mgr. inż. ANDRZEJ BORKOWCZYK	INSTALACYJNA	#AP/7024/POD/05
SPRAWDZAJĄCY:	mgr. inż. ANDRZEJ BARNA	INSTALACYJNA	#AP/7024/POD/03

BRANŻA:	DATA:	REW:	SKALA:	NR RYS:
INSTALACYJNA	12.2020r.	00	1:100	W-2