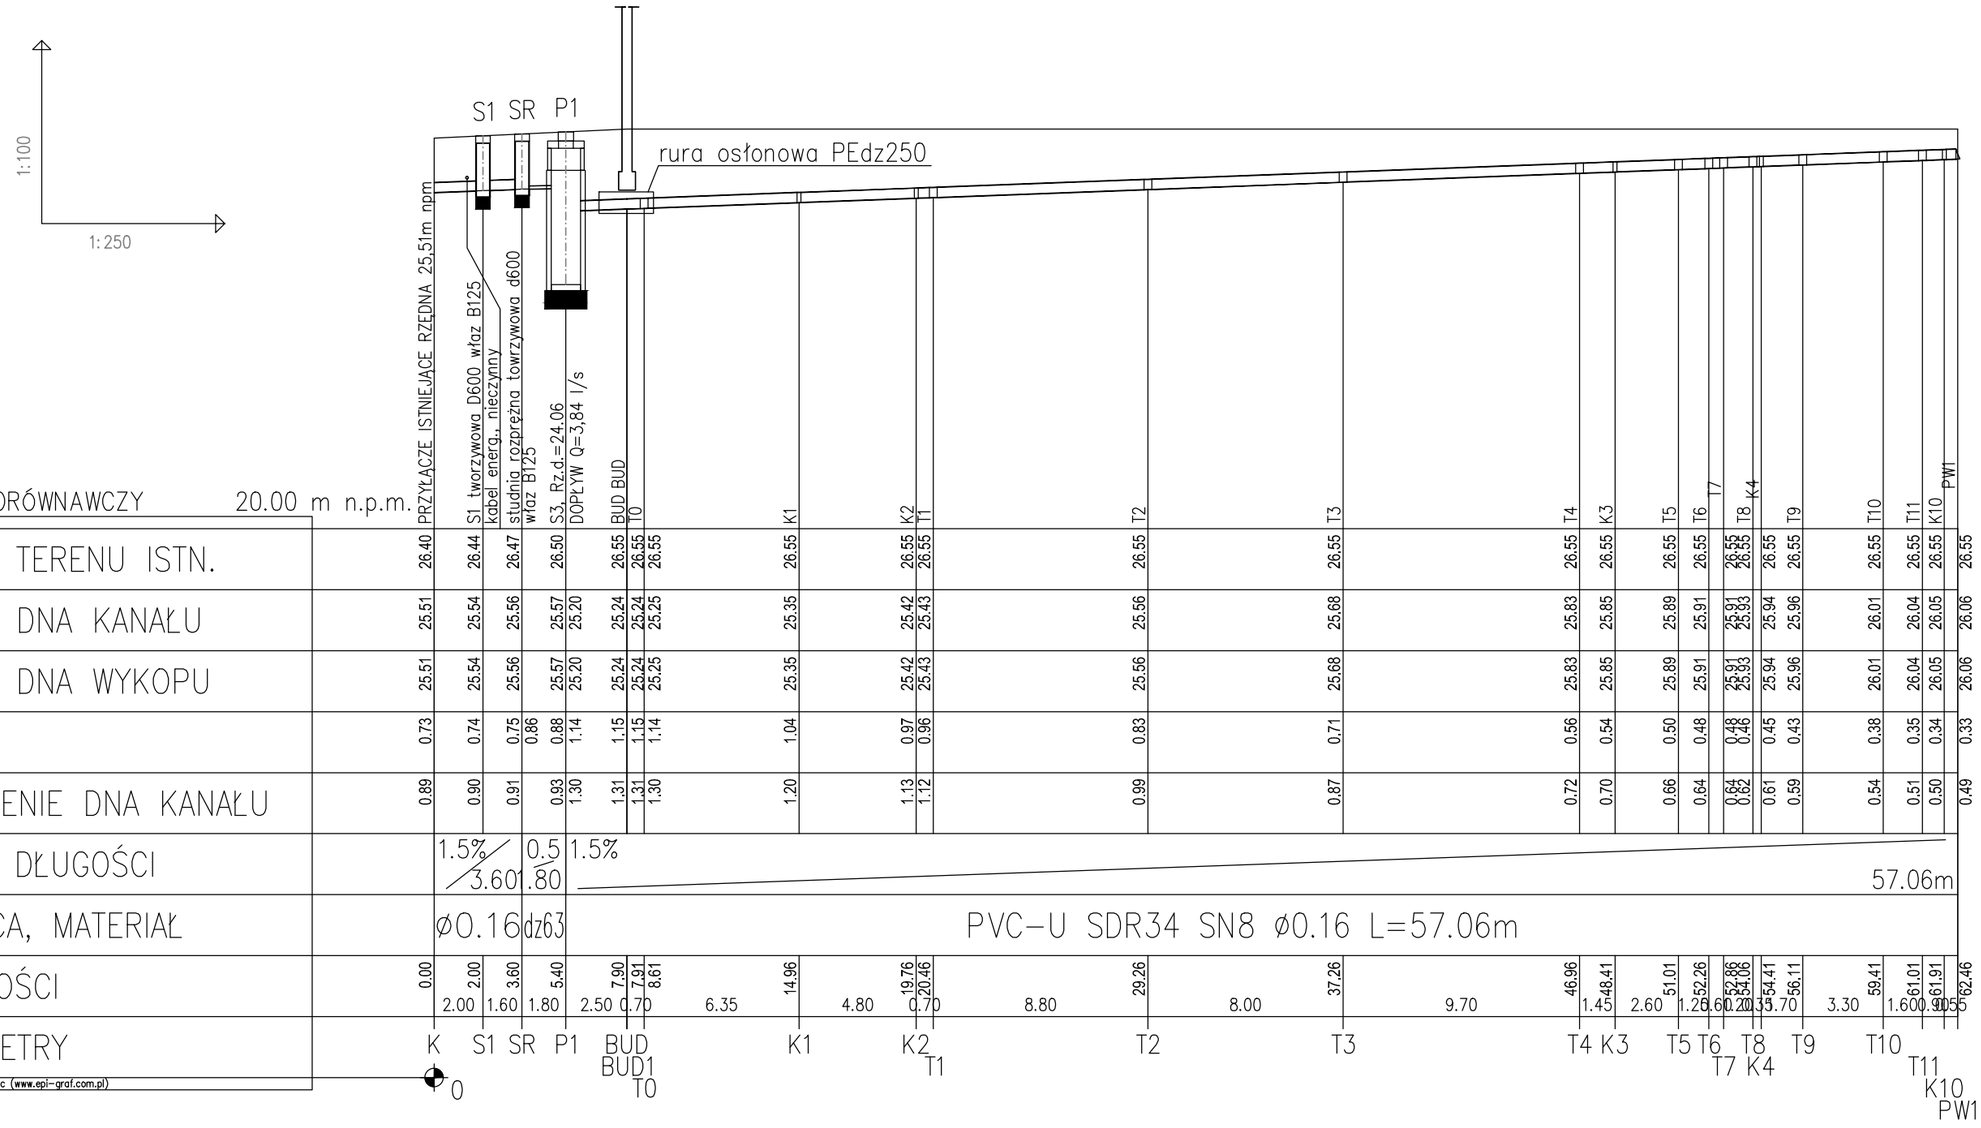
1:100
1:250
S1 SR P1
rura osłonowa PEdz250
PRZYŁĄCZE ISTNIEJĄCE RZĘDNA 25,51m npm
S1 tworzywowa D600 właz B125
kabel energ., nieczynny
studnia rozprężna tworzywowa d600
właz B125
S3 Rz.d.=24.06
DOPŁYW Q=3,84 l/s
BUD BUD
T0
K1
K2
T1
T2
T3
T4
K3
T5
T6
T7
T8
K4
T9
T10
T11
K10
PWT
POZIOM PORÓWNAWCZY 20.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
RZĘDNA DNA WYKOPU
NAZIOM
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
1.5%
3.60
0.5
1.80
1.5%
57.06m
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ø0.16 dz63
PVC-U SDR34 SN8 ø0.16 L=57.06m
ODLEGŁOŚCI
2.00 1.60 1.80 2.50 0.70 6.35 4.80 0.70 8.80 8.00 9.70 1.45 2.60 1.20 0.60 0.20 0.35 1.70 3.30 1.60 0.90 0.55
HEKTOMETRY
K S1 SR P1 BUD BUD1 T0 K1 K2 T1 T2 T3 T4 K3 T5 T6 T7 T8 K4 T9 T10 T11 K10 PW1
0
Generator rysunkowy 7.33c (www.epi-graf.com.pl)

| | | |